

Схема армирования монолитной плиты

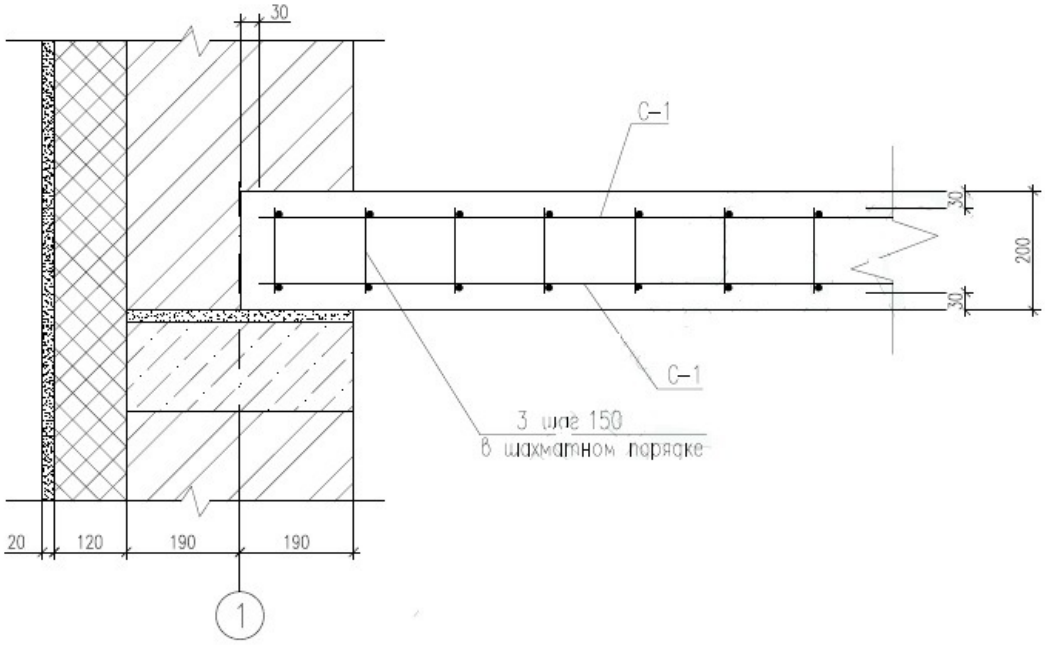

Примечания:

1. Работы по возведению монолитных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
2. Стеклопластиковые стержни в сетки скреплять с помощью самозащелкивающихся пластмассовых элементов или связыванием, использую отожженную металлическую проволоку.
3. Арматура принята по ТУ 5759-248-35354501-2007.
4. Предельные отклонения выпусков стержней 2 мм.
5. Предельно допустимая нагрузка на плиту - 300 кгс/м^2.


С-1

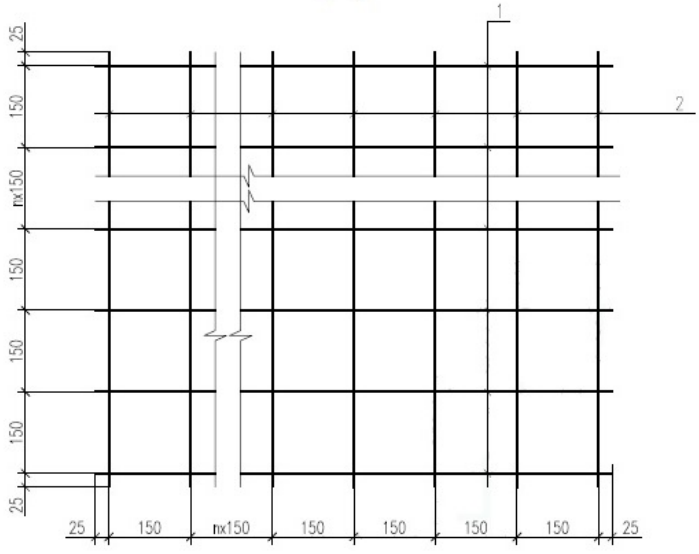


Спецификация элементов
(расход арматуры указан на 1 м^2 монолитного перекрытия)

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч.
		С-1	2	1,0	2,0
1	ТУ 5759-248-35354501-2007	АСП -Ø8-950 ТУ 5759-248-35354501-2007	7	0,07	0,5
2	ТУ 5759-248-35354501-2007	АСП -Ø8-975 ТУ 5759-248-35354501-2007	7	0,07	0,5
3	ТУ 5759-248-35354501-2007	АСП -Ø6-140 ТУ 5759-248-35354501-2007	25	0,01	0,25


Схема армирования монолитной перемычки

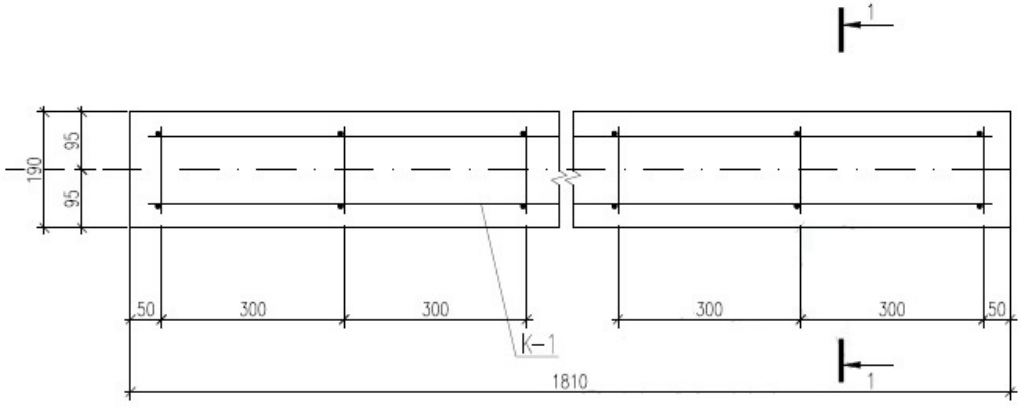

1-1

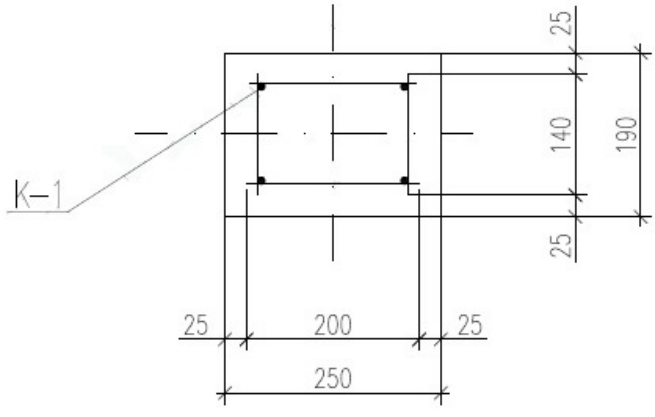

К-1

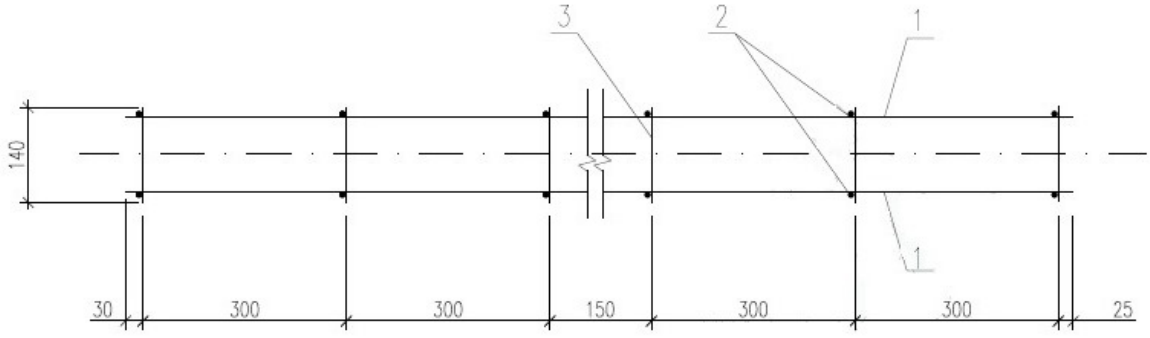
3
2
1
140
1
30
300
300
150
300
300
25



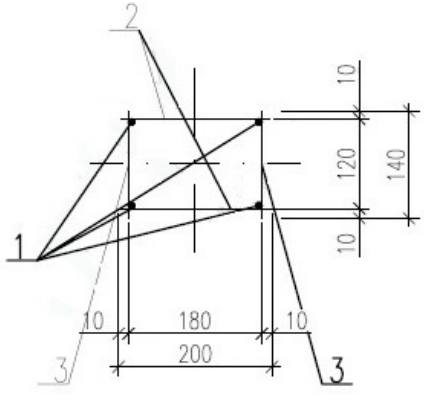

2
10
120
140
10
1
10
180
10
200
3
3

Схема армирования ленточного фундамента

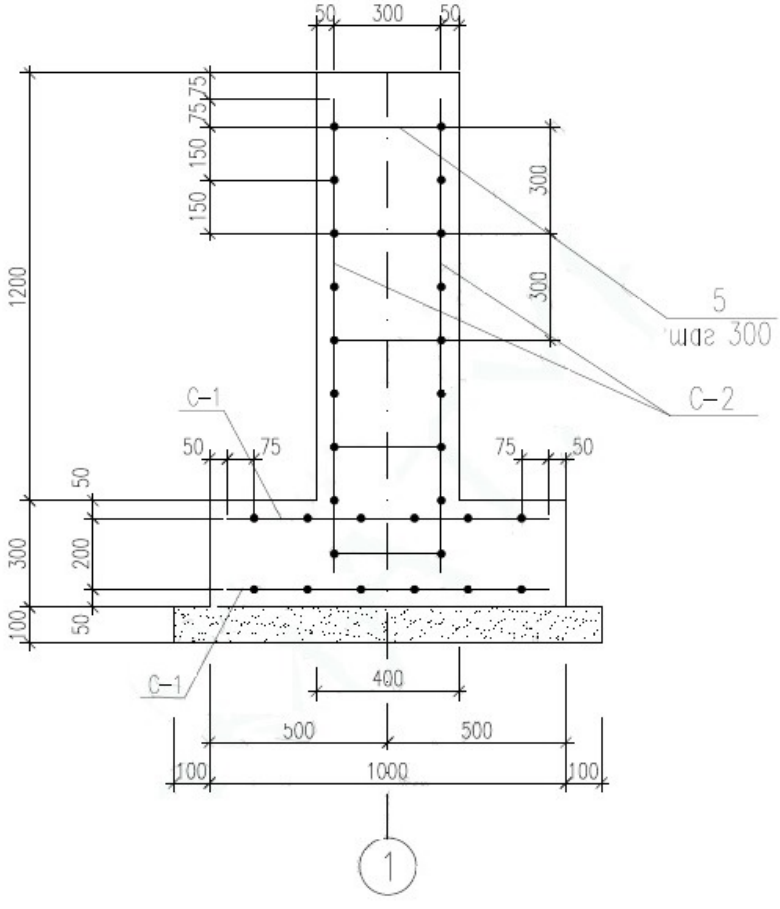

C-1

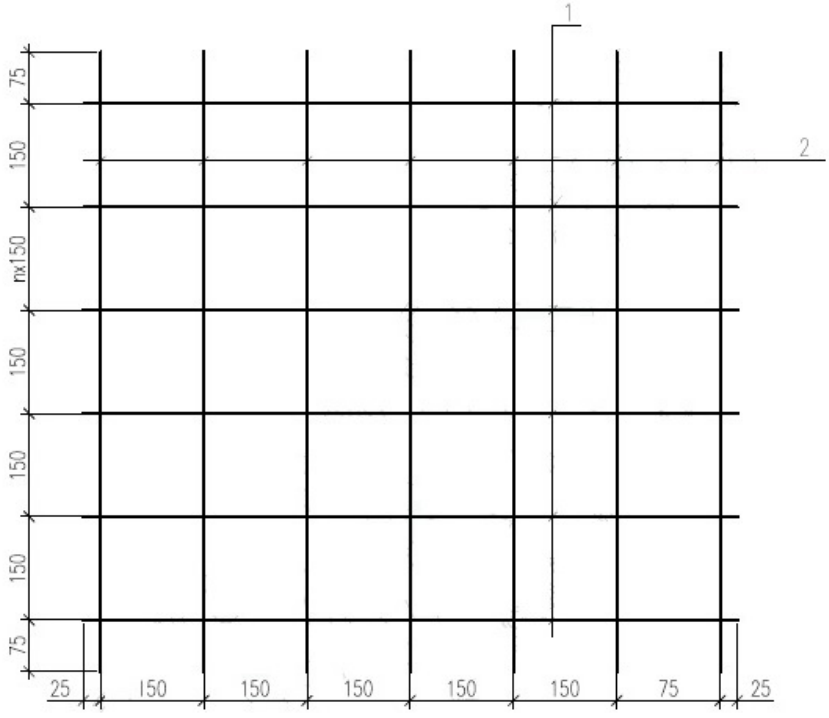

C-2



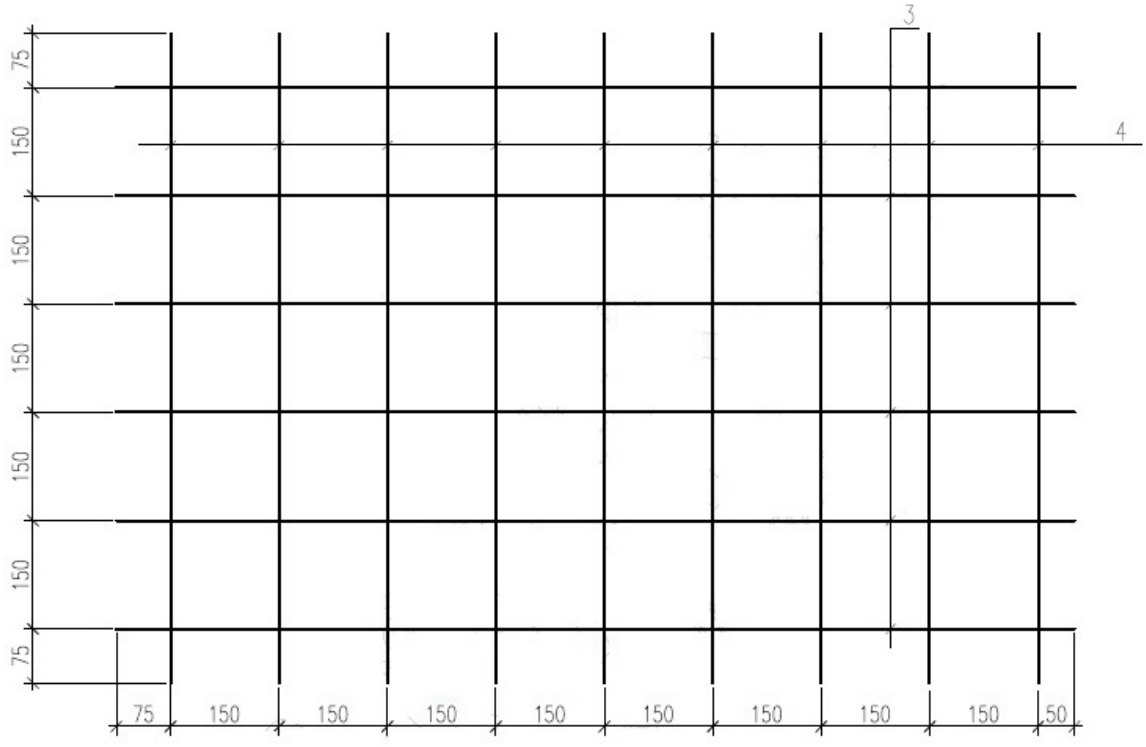

3
4
75
150
150
150
150
150
150
75
75
150
150
150
150
150
150
150
150
50


Схема армирования фундамента стаканного типа

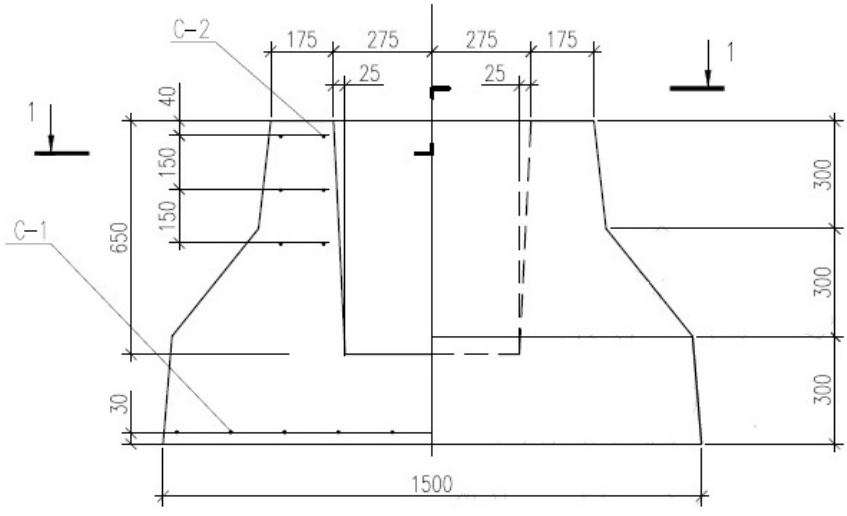

1-1

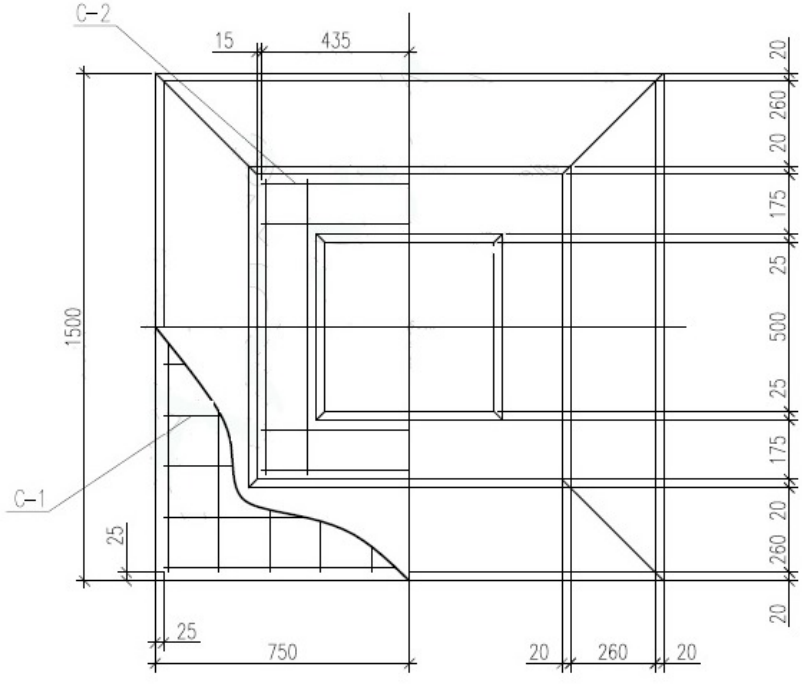

С-1

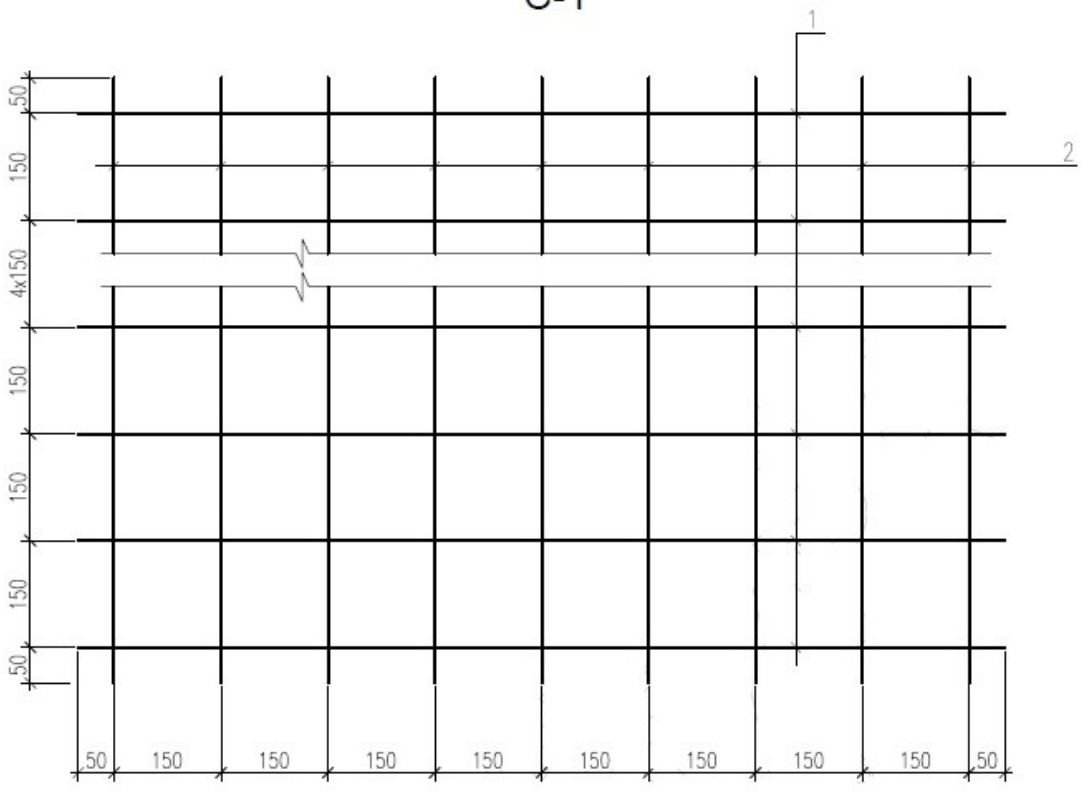
1
2
50
150
4x150
150
150
150
50
50
150
150
150
150
150
150
150
150
50

С-2



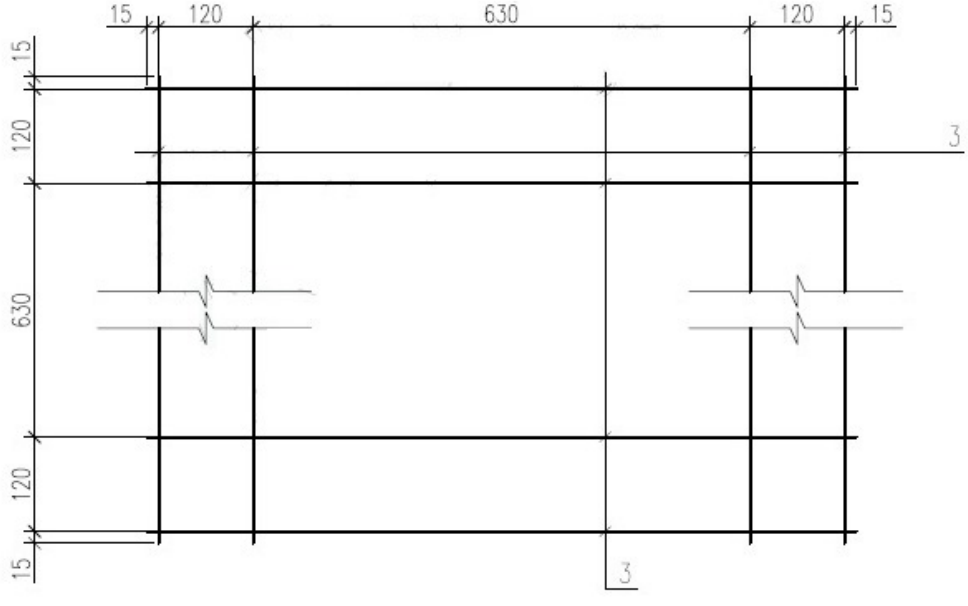

15
120
630
120
15
15
120
630
120
15
3
3

Схема армирования монолитной колонны

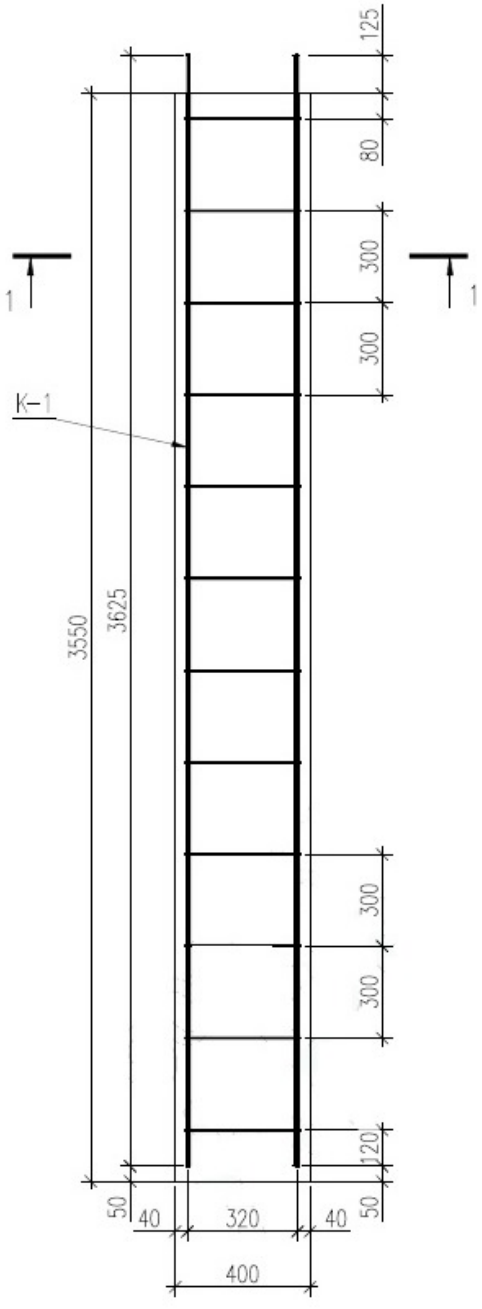

1-1

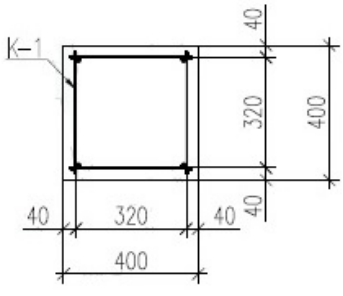

К-1

